



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學

報告編號：1100929-14

委託業別：學校

報告日期：110.10.07

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：110年09月29日08:10~14:14

採樣行程代碼：---

收樣時間：110年09月29日16:20

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：09/29 23:50~09/30 21:50

採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1555	活動中心一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1556	活動中心B ₁ 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1557	活動中心六樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1558	活動中心五樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1559	活動中心四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1560	活動中心三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1561	活動中心二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1562	體育館一樓(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1563	體育館一樓(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1564	體育館二樓(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共9頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 1

陳慶洲

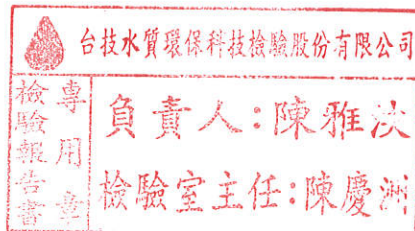

頁次 (01/09)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：國立臺灣海洋大學

報告編號：1100929-14

委託業別：學校

報告日期：110.10.07

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：110年09月29日08:10~14:14

採樣行程代碼：---

收樣時間：110年09月29日16:20

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：09/29 23:50~09/30 21:50

採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1100929-1565	體育館二樓(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1566	資訊系六樓左側茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1567	資訊系二樓左側茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1568	電機系二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1569	電機系三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1570	系工系三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1571	系工系一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1572	河工一館三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1573	河工一館二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1574	海工館一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共9頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 I

陳慶洲

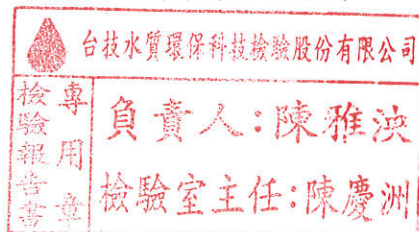

頁次 (02/09)

實施日期:1100401 版次:2.0

表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學 報告編號：1100929-14
 委託業別：學校 報告日期：110.10.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年09月29日08:10~14:14
 採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年09月29日16:20
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：09/29 23:50~09/30 21:50
 採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1575	空蝕水槽三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1576	河工二館五樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1577	游泳池一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1578	海空大樓七樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1579	海空大樓五樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1580	海空大樓四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1581	海空大樓三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1582	海空大樓二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1583	航管系七樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1584	航管系四樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共9頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 1

陳慶洲

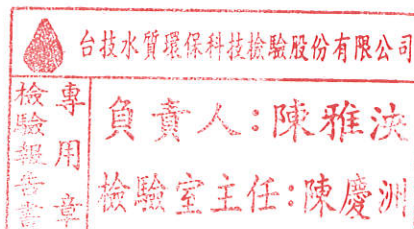

頁次 (03/09)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學 報告編號：1100929-14
委託業別：學校 報告日期：110.10.07
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他
採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年09月29日08:10~14:14
採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年09月29日16:20
聯絡人員：業務部 培養起迄時間：09/29 23:50~09/30 21:50
採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1585	沛華大樓二樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1586	商船系六樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1587	商船系五樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1588	商船系二樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1589	機械系二樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1590	電算中心二樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1591	電算中心三樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1592	機械系三樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1593	行政大樓一樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1594	行政大樓二樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共9頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：

II S I - 0 1 陳慶洲



頁次 (04/09)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學 報告編號：1100929-14
委託業別：學校 報告日期：110.10.07
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他_____
採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年09月29日08:10~14:14
採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年09月29日16:20
聯絡人員：業務部 培養起迄時間：09/29 23:50 ~ 09/30 21:50
採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1595	行政大樓三樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1596	行政大樓四樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1597	育樂館一樓(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1598	育樂館一樓(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1599	延平技術大樓十樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1600	延平技術大樓九樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1601	延平技術大樓八樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1602	延平技術大樓五樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1603	延平技術大樓四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1604	延平技術大樓二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共9頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：陳慶洲

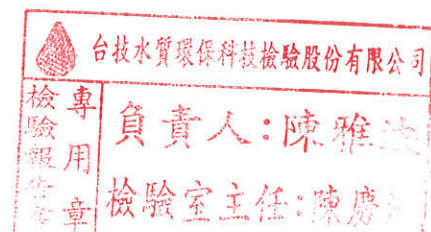

頁次 (05/09)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學 報告編號：1100929-14
 委託業別：學校 報告日期：110.10.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年09月29日08:10~14:14
 採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年09月29日16:20
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：09/29 23:50~09/30 21:50
 採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1605	延平技術大樓一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1606	綜合二館四樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1607	綜合二館三樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1608	光電材料所一樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1609	光電材料所二樓走廊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1610	光電材料所四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1611	圖書館五樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1612	圖書館四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1613	圖書館三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1614	圖書館二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共9頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 1 陳慶洲



頁次 (06/09)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：國立臺灣海洋大學 報告編號：1100929-14
委託業別：學校 報告日期：110.10.07
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他
採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年09月29日08:10~14:14
採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年09月29日16:20
聯絡人員：業務部 培養起迄時間：09/29 23:50~09/30 21:50
採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1615	圖書館B ₁ 女廁旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1616	圖書館B ₁ 男廁旁 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1617	人文大樓六樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1618	人文大樓五樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1619	人文大樓四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1620	人文大樓三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1621	海事大樓五樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1622	海事大樓三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1623	海事大樓二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1624	食科系館一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共9頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 1 陳慶洲

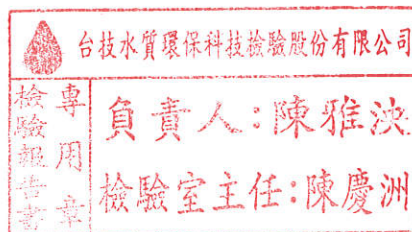

頁次 (07/09)

實施日期: 1100401 版次: 2.0
表格編號: WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學 報告編號：1100929-14
委託業別：學校 報告日期：110.10.07
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他
採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年09月29日08:10~14:14
採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年09月29日16:20
聯絡人員：業務部 培養起迄時間：09/29 23:50~09/30 21:50
採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1625	海洋環境資訊館一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1626	海洋環境資訊館二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1627	綜合一館二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1628	環魚系二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1629	環魚系四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1630	生科院一樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1631	生科院四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1632	生科院三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1633	生科院二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1634	食科工程館二樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共9頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：陳慶洲

II S I - 0 1

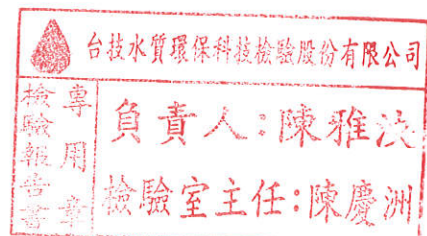

頁次 (08/09)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學 報告編號：1100929-14
委託業別：學校 報告日期：110.10.07
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他_____
採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年09月29日08:10~14:14
採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年09月29日16:20
聯絡人員：業務部 培養起迄時間：09/29 23:50~09/30 21:50
採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1635	食科工程館三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1636	第一餐廳三樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1637	綜合三館三樓海洋中心 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1638	海空大樓六樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共9頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：
H S I - 0 1

陳慶洲





台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學 報告編號：1100929-13
 委託業別：學校 報告日期：110.10.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年09月29日11:00~15:10
 採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年09月29日16:20
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：09/29 22:40~09/30 21:50
 採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1499	男一舍五樓503室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1500	男一舍五樓538室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1501	男一舍四樓403室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1502	男一舍四樓438室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1503	男一舍三樓303室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1504	男一舍三樓338室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1505	男一舍二樓203室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1506	男一舍二樓238室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1507	男一舍一樓102室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1508	男一舍一樓122室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共7頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 1 陳慶洲



頁次 (01/07)

實施日期:1100401 版次:2.0

表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學 報告編號：1100929-13
 委託業別：學校 報告日期：110.10.07
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：■定期檢測□參考檢測□其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年09月29日11:00~15:10
 採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年09月29日16:20
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：09/29 22:40~09/30 21:50
 採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1509	女一舍五樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1510	女一舍四樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1511	女一舍三樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1512	女一舍二樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1513	女一舍一樓茶水間 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1514	男二舍十樓2004室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1515	男二舍十樓2020室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1516	男二舍九樓2904室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1517	男二舍九樓2919室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1518	男二舍八樓2804室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共7頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 1

陳慶洲

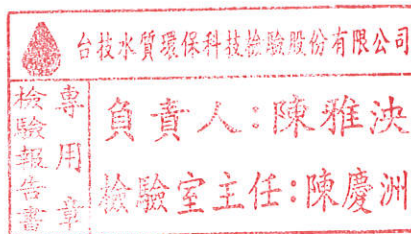

頁次 (02/07)

實施日期:1100401 版式:2.0
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
E-Mail：ttwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學 報告編號：1100929-13
委託業別：學校 報告日期：110.10.07
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：■定期檢測□參考檢測□其他_____
採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年09月29日11:00~15:10
採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年09月29日16:20
聯絡人員：業務部 培養起迄時間：09/29 22:40~09/30 21:50
採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1519	男二舍八樓2821室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1520	男二舍七樓2704室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1521	男二舍七樓2719室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1522	男二舍六樓2604室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1523	男二舍六樓2620室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1524	男二舍五樓2504室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1525	男二舍五樓2519室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1526	男二舍四樓2404室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1527	男二舍四樓2420室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1528	男二舍三樓2304室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共7頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

U S I - 0 1

陳慶洲



頁次 (03/07)

實施日期:1100401 版式:2.0
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學 報告編號：1100929-13
委託業別：學校 報告日期：110.10.07
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：■定期檢測□參考檢測□其他_____
採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年09月29日11:00~15:10
採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年09月29日16:20
聯絡人員：業務部 培養起迄時間：09/29 22:40~09/30 21:50
採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1529	男二舍三樓2320室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1530	男二舍二樓2204室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1531	男二舍二樓2219室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1532	男二舍一樓2104室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1533	男二舍一樓2116室前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1534	男三舍十樓長邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1535	男三舍十樓短邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1536	男三舍九樓長邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1537	男三舍九樓短邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1538	女二舍八樓長邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共7頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅洪

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：
II S I - 0 I

陳慶洲

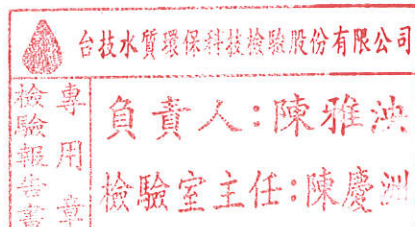

頁次 (04/07)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：國立臺灣海洋大學

報告編號：1100929-13

委託業別：學校

報告日期：110.10.07

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：110年09月29日11:00~15:10

採樣行程代碼：---

收樣時間：110年09月29日16:20

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：09/29 22:40~09/30 21:50

採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1100929-1539	女二舍八樓短邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1540	女二舍七樓長邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1541	女二舍七樓短邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1542	女二舍六樓長邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1543	女二舍六樓短邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1544	女二舍五樓長邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1545	女二舍五樓短邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1546	女二舍四樓長邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1547	女二舍四樓短邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1548	女二舍三樓長邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1.本報告編號共7頁。

2.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 1

陳慶洲

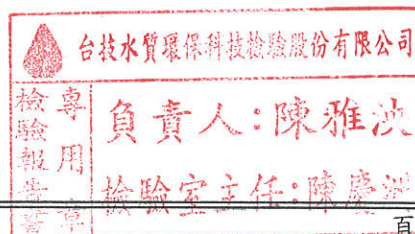

頁次 (05/07)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：國立臺灣海洋大學

報告編號：1100929-13

委託業別：學校

報告日期：110.10.07

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：110年09月29日11:00~15:10

採樣行程代碼：---

收樣時間：110年09月29日16:20

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：09/29 22:40~09/30 21:50

採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1100929-1549	女二舍三樓短邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1550	女二舍二樓長邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1551	女二舍二樓短邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1552	男三舍一樓短邊 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100929-1554	夢想館 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共7頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 1

陳慶洲

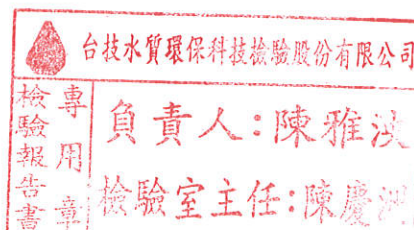

頁次 (06/07)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：國立臺灣海洋大學

報告編號：1100929-13

委託業別：學校

報告日期：110.10.07

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：110年09月29日 11:00 ~ 15:10

採樣行程代碼：---

收樣時間：110年09月29日 16:20

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：09/29 22:40 ~ 09/30 21:50

採樣地址：基隆市中正區北寧路2號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100929-1553	警衛室 飲水機	2 CFU/100mL	連續供水固定 設備之水質	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備 註：1. 本報告編號共7頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 1 陳慶洲

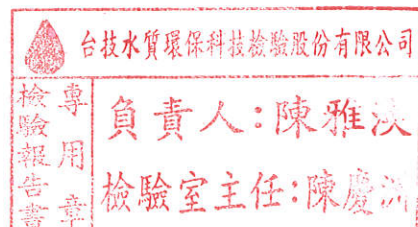

頁次 (07/07)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A